



玄海原子力発電所3号機 1次冷却材中のよう素濃度増加に伴う調査状況

系統概要図

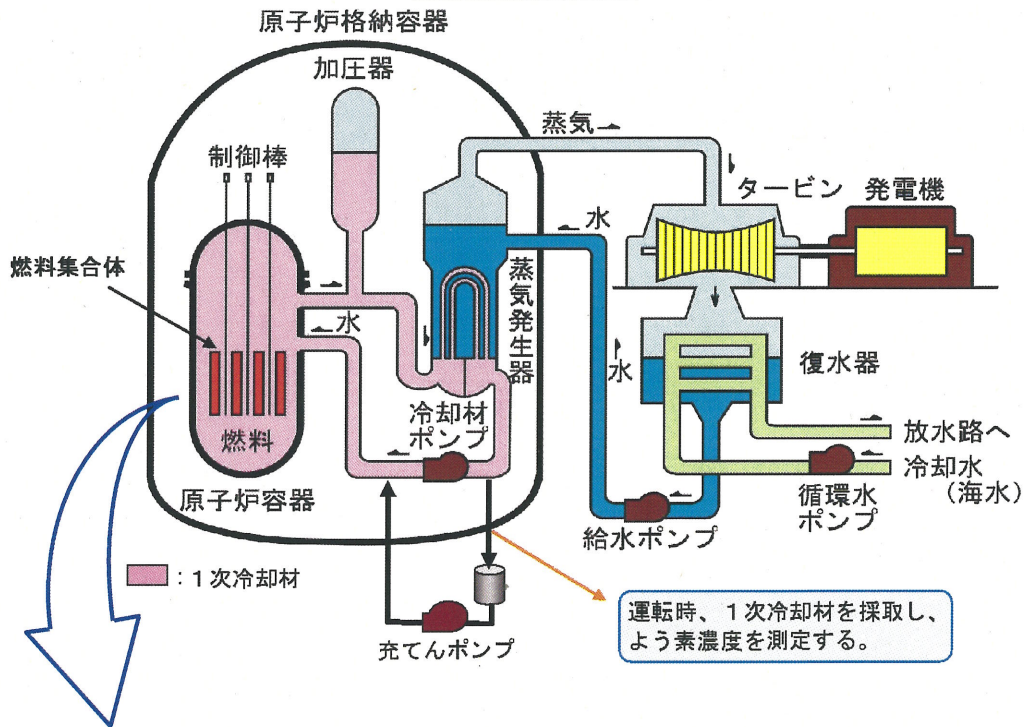


燃料集合体装荷位置図

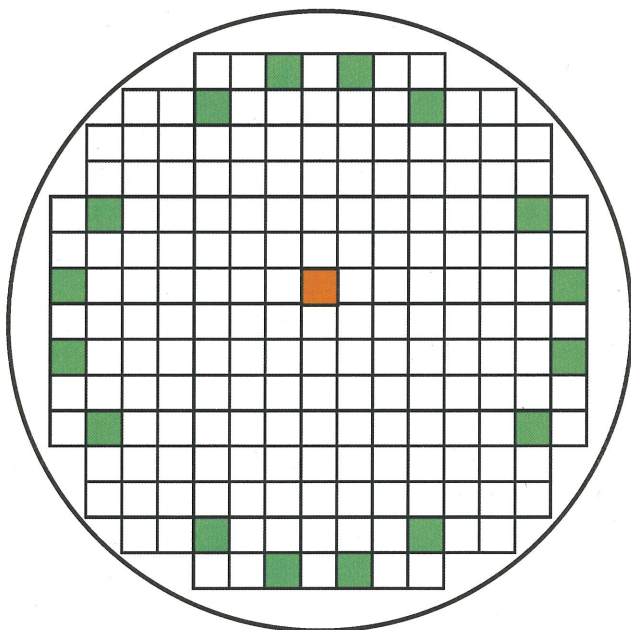

燃料集合体：193体

- ：漏えい燃料集合体装荷位置
- ：MOX燃料装荷位置

燃料集合体概要図

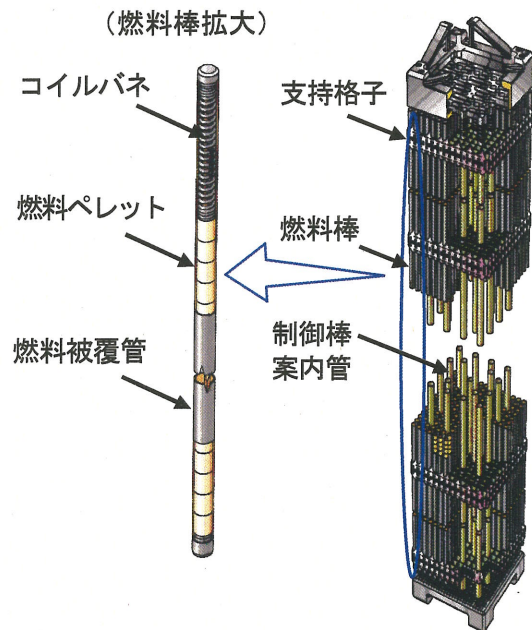

○漏えい燃料集合体の仕様概要

燃料タイプ	17×17型 ウラン燃料
使用開始時期	平成19年2月 (3サイクル使用燃料)
全長	約4m
燃料集合体最高燃焼度(設計)	48,000 MWd/t